


[illegible]

**TABELA GERAL DO QG-LF (SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO 3F+N<sub>1</sub>)**

Quota	Compos	Unemployment	Vacancies	Hires	T.U.O.	Total	N		F		F/N		Date	Diagnosis
							m	mm	m	mm	m	mm		
Q4-01	10332	9650	-	3900	23970	6222	2	0,07	50	25	16	40	19/1/2000	
Q4-02	1800	6730	-	4300	12930	9346	36	1,09	63	16	16	32	19/1/2000	
Q4-03	46	-	1503	600	2166	941	5	21,3	41	6	16	16	19/1/2000	
Q4-04	23	4000	100	-	4723	2147	32	2,00	46	06	06	06	19/1/2000	
Q4-05	17389	20230	16030	9400	45379	114540	-	150	-	-	-	-	19/1/2000	

**QG-LF (SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO 3F+N)**

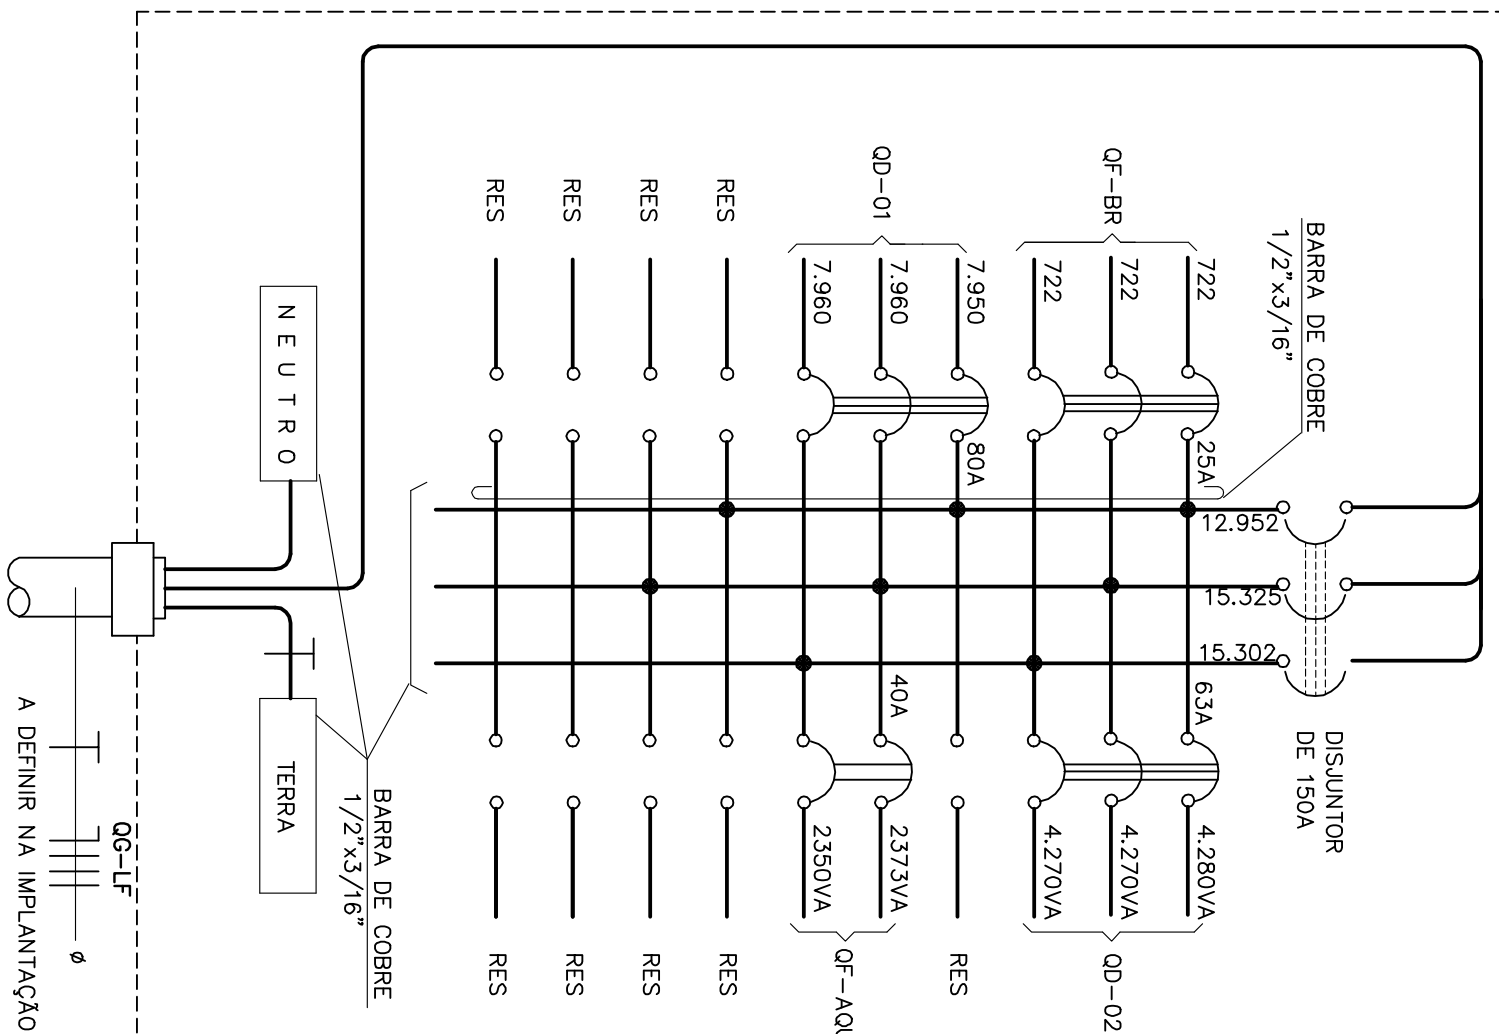

## NOTAS SOBRE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

## NOTAS – S.P.D.A

- 01- TODO O SISTEMA DE INSTALAÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPA), DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR-5419.
- 02- O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PERMANENTE, NUNCA E SEMPRE DESENVOLVIDA POR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA.
- 03- O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PERMANENTE, NUNCA E SEMPRE DESENVOLVIDA POR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA.
- 04- TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER INTERLIGADAS A MALHA DE TERMINAMENTO (CAROL, ANTENAS ETC).
- 05- SERÁ DECIDIDO DO SPA, DEVERÁ SER UM MATERIAL USUÁRIO QUANTO AS INSTALAÇÕES E MODO DO TERMO ASSUMIDO POR CADA ELÉTRICO E COMO DAR.

PAD CR-1

# 400T