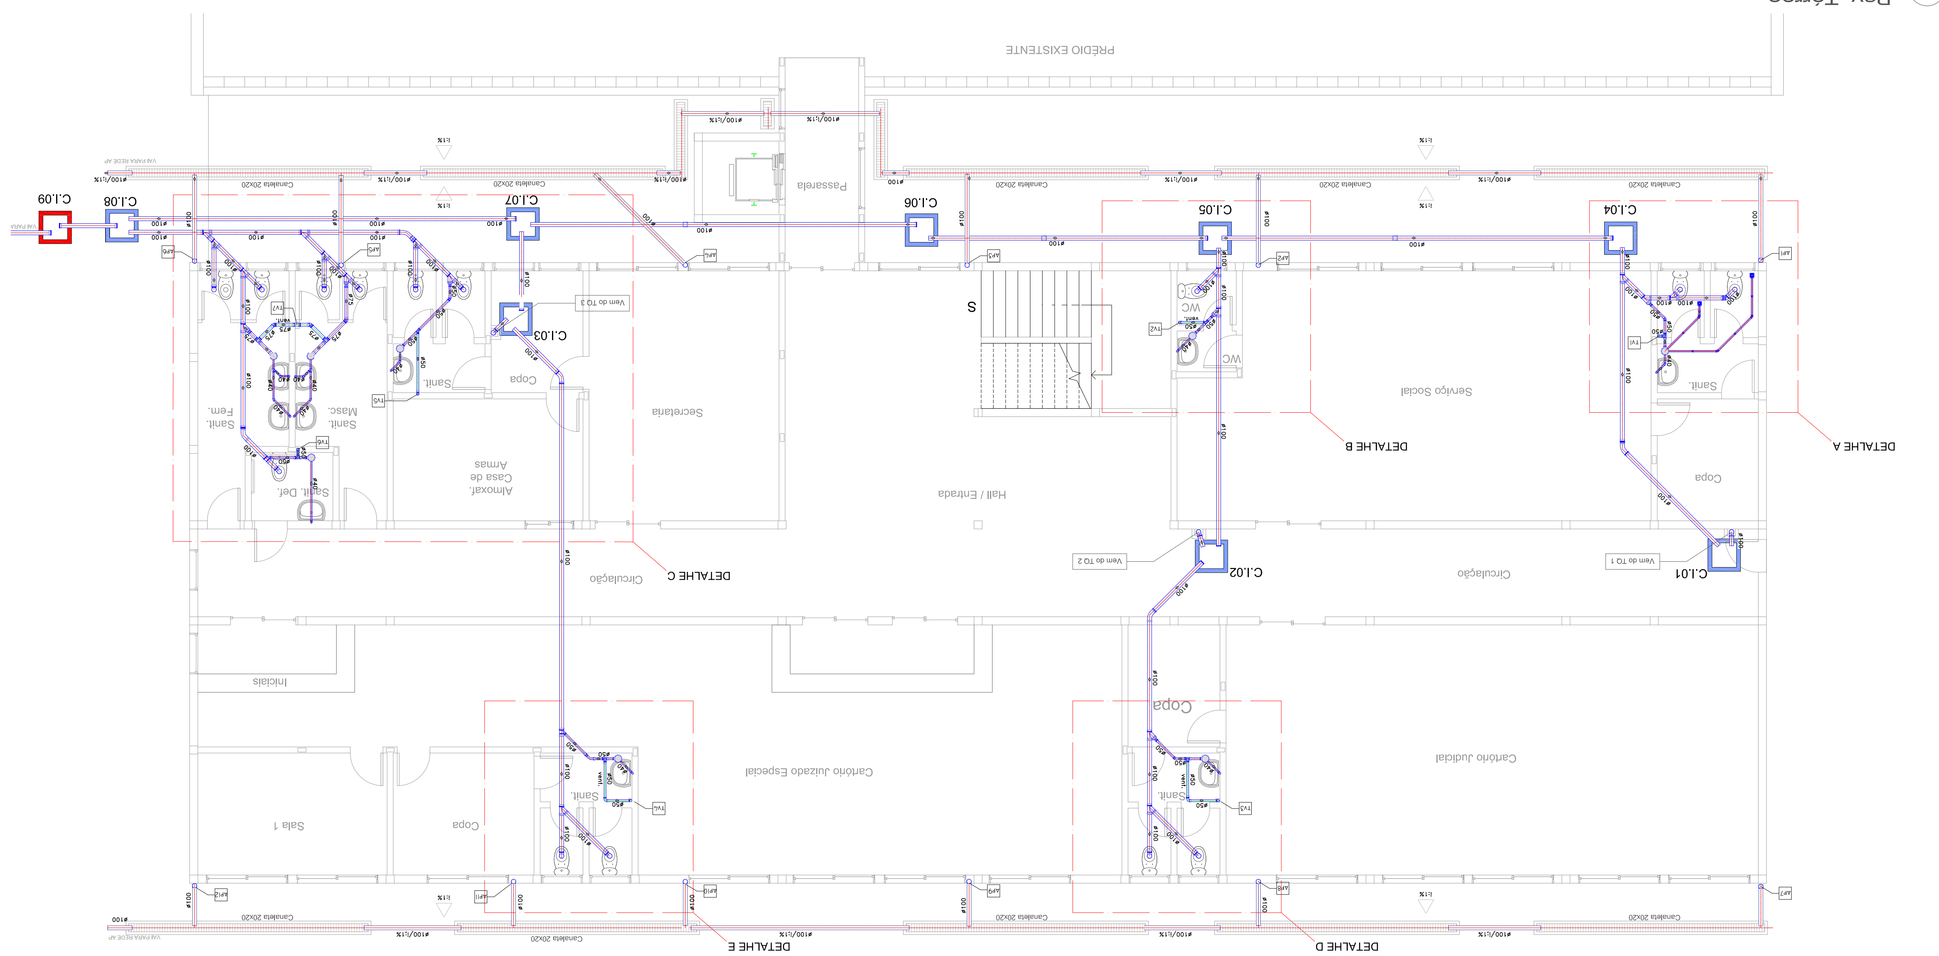

CANALETA

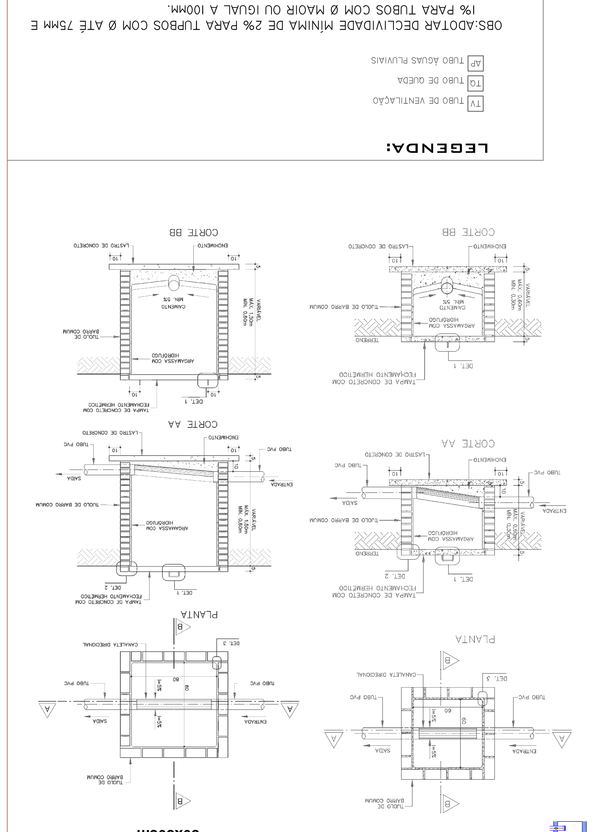

CAIXA DE INSPEÇÃO
60X60cm

CAIXA DE INSPEÇÃO
80X80cm

LEGENDA:

TV	TUBO DE VENTILAÇÃO
TQ	TUBO DE QUEDA
AP	TUBO AGUAS PLUVIAIS

OBS:ADOTAR DECLIVIDADE MINIMA DE 2% PARA TUPBOS COM Ø ATÉ 75MM E
1% PARA TUBOS COM Ø MAIOR OU IGUAL A 100MM.
CAIXAS DE INSPEÇÃO A CADA 12 METROS
TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER UM ACLIVE MINIMO DE 1%.

LEGENDA

	Caixa Sifonada
	Joelho 90°
	Te
	Joelho 45°
	Junção Simples
	Junção Dupla
	Luva Simples
	Terminal de Ventilação
	Tubo de PVC
	Lavatorio
	Vaso Sanitário Cx Acoplada

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS

RAFAEL LUMARGELLI AGOSTINI	ALESSANDRO BORGO SCUDELIO	JOÃO GERALDO VONO
PROTETO YUMEPAL	SCDELI840 DE AGOSTINI	CNP CAU, SCC. DE AGOSTINI

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM
PRAÇA MÁRIO PAHIM S/Nº - VILA ASSIS - JAHU/ SP
SECRETARIA DE PROJETOS - PMJ -
PLANTA ESGOTO
NICHOLAS
Ago/2010
1:20/1.2/4 M2
602.12 M2/TERREO
602.12 M2/SUP.
HI/ESG
01/02