

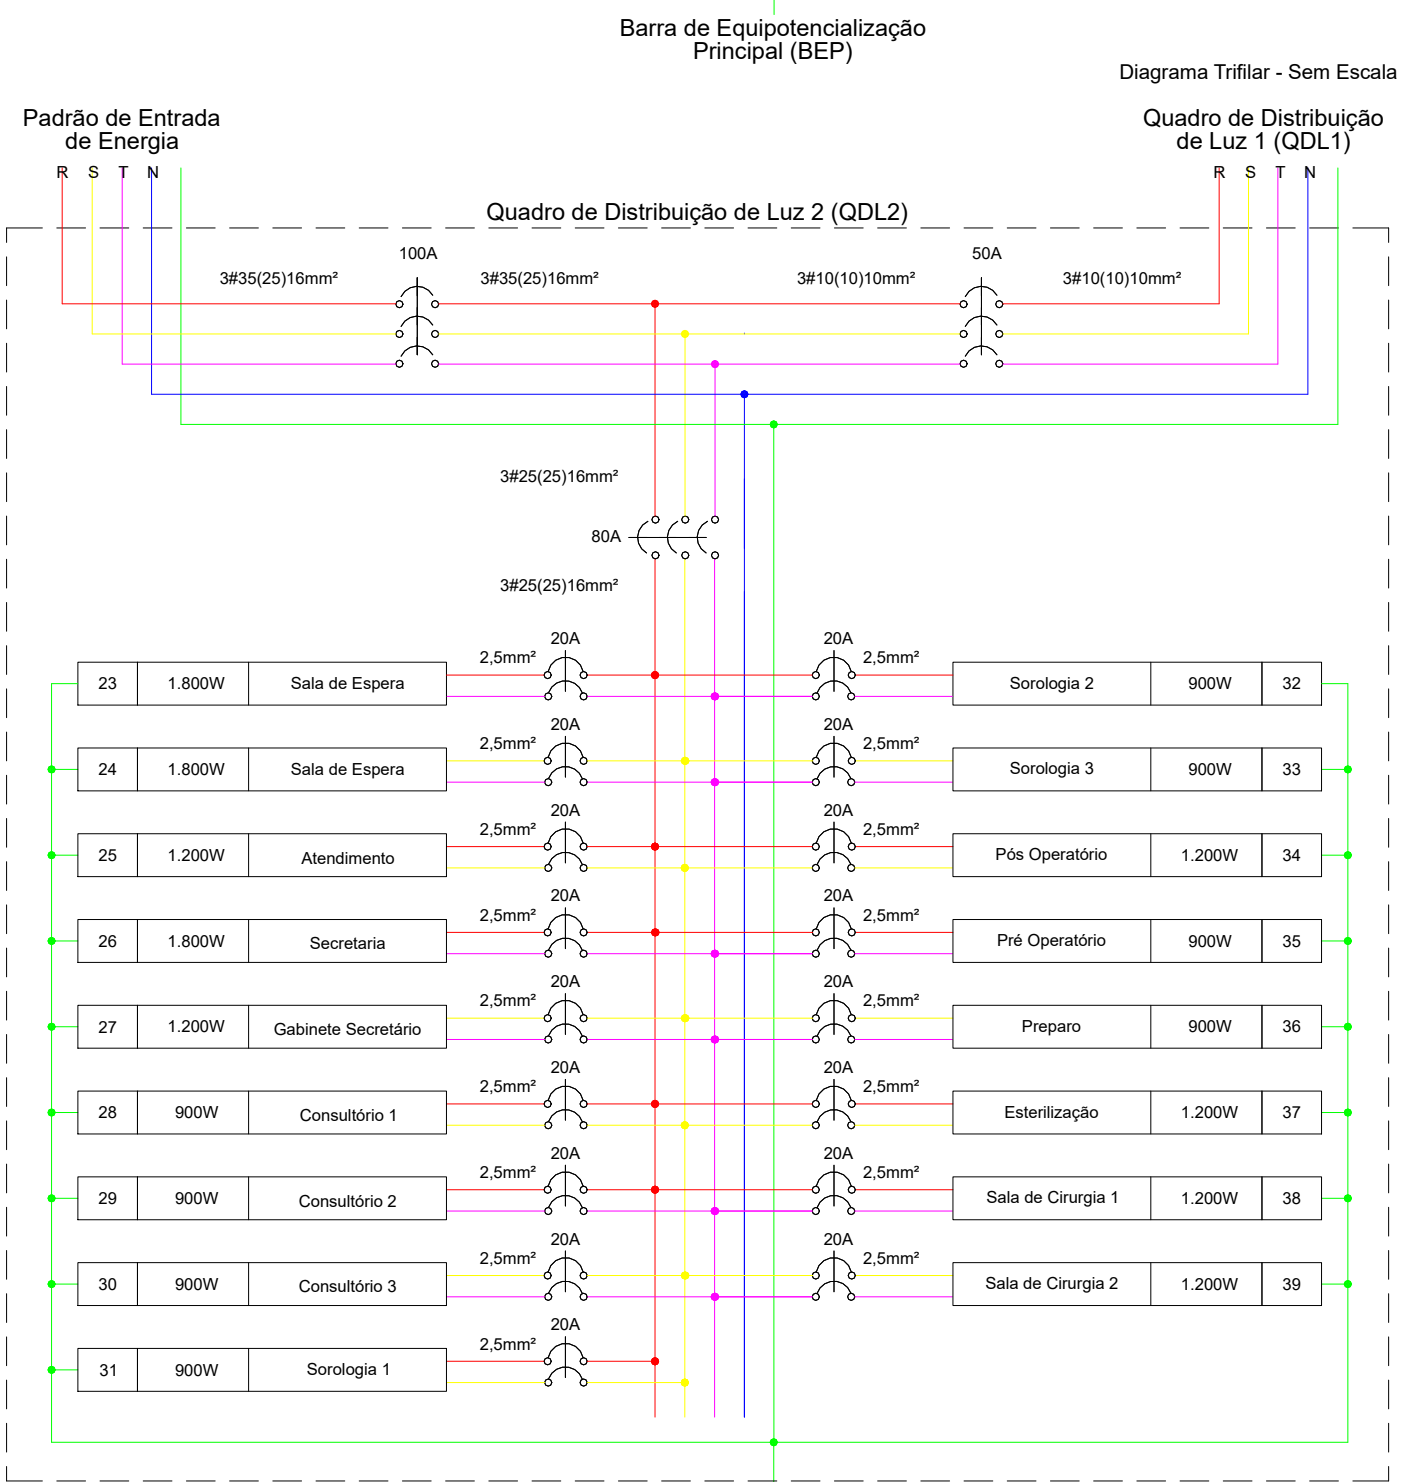
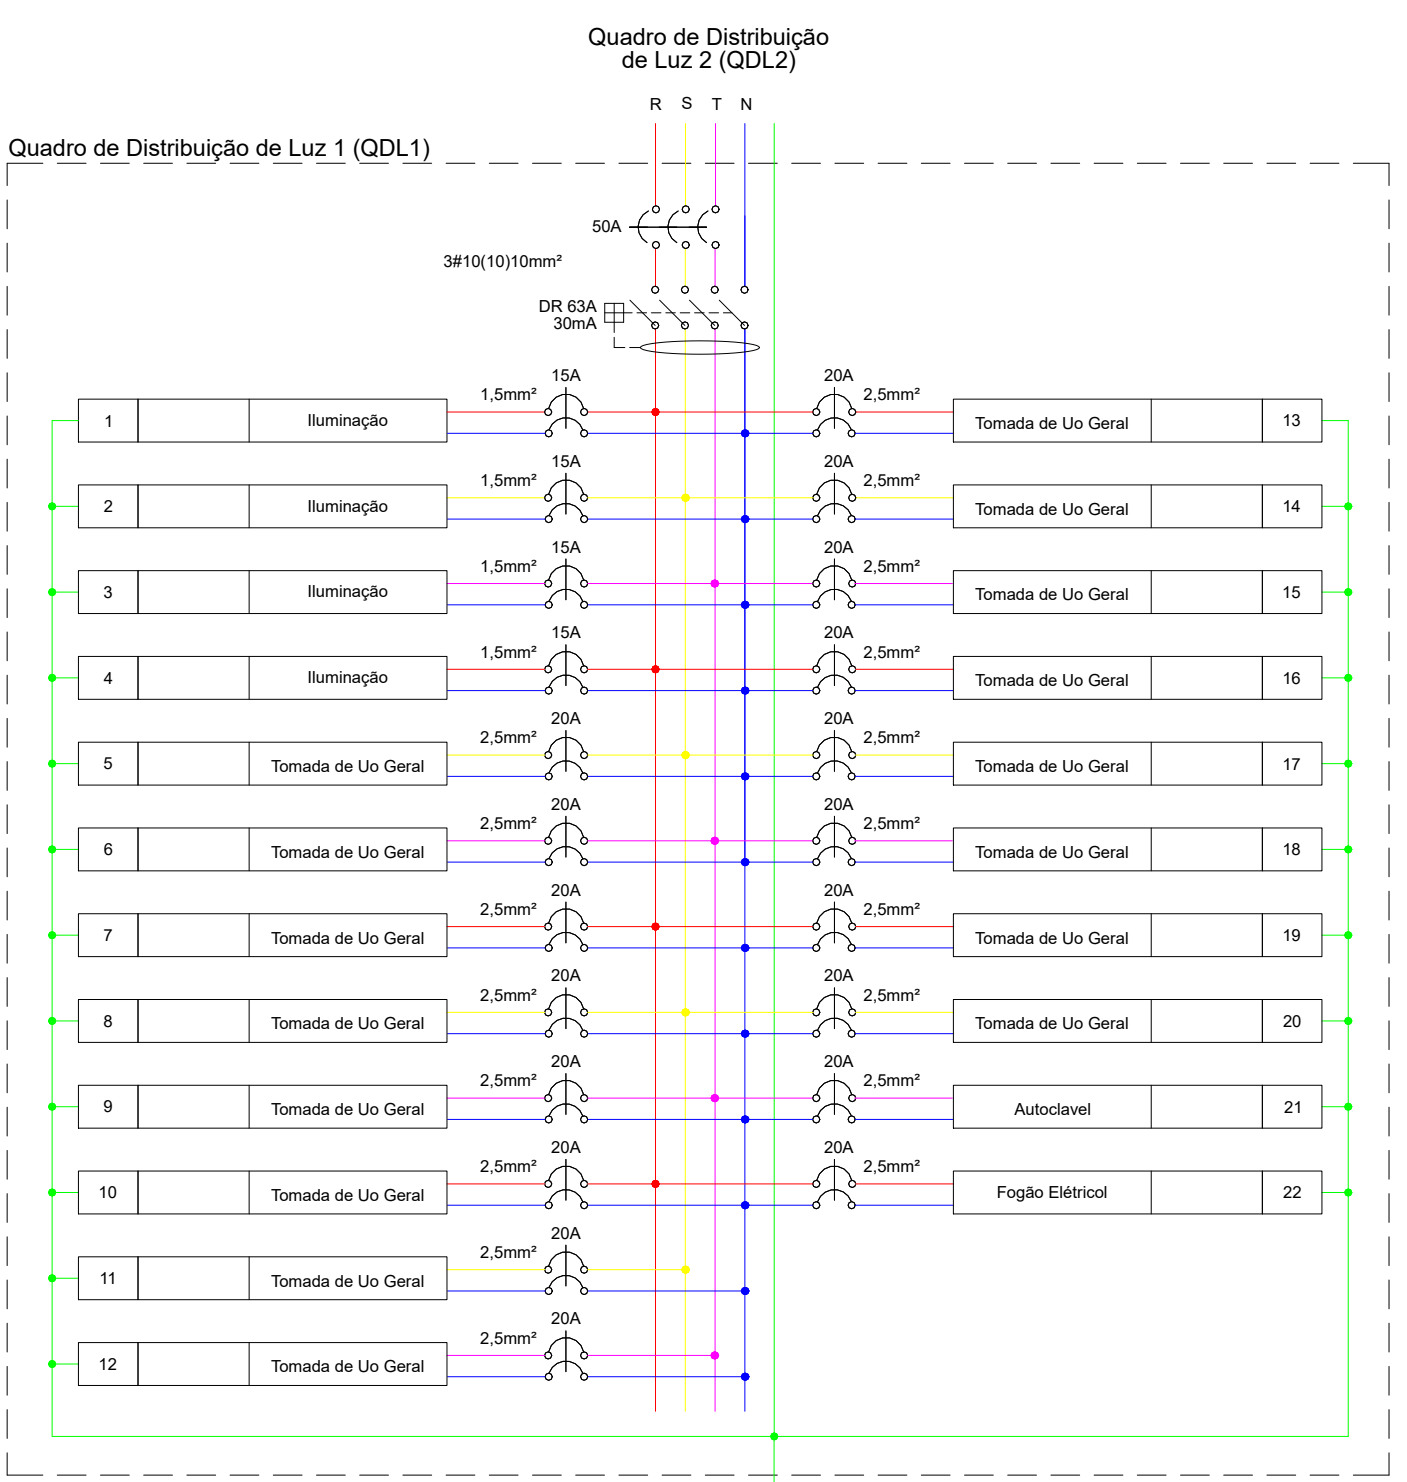
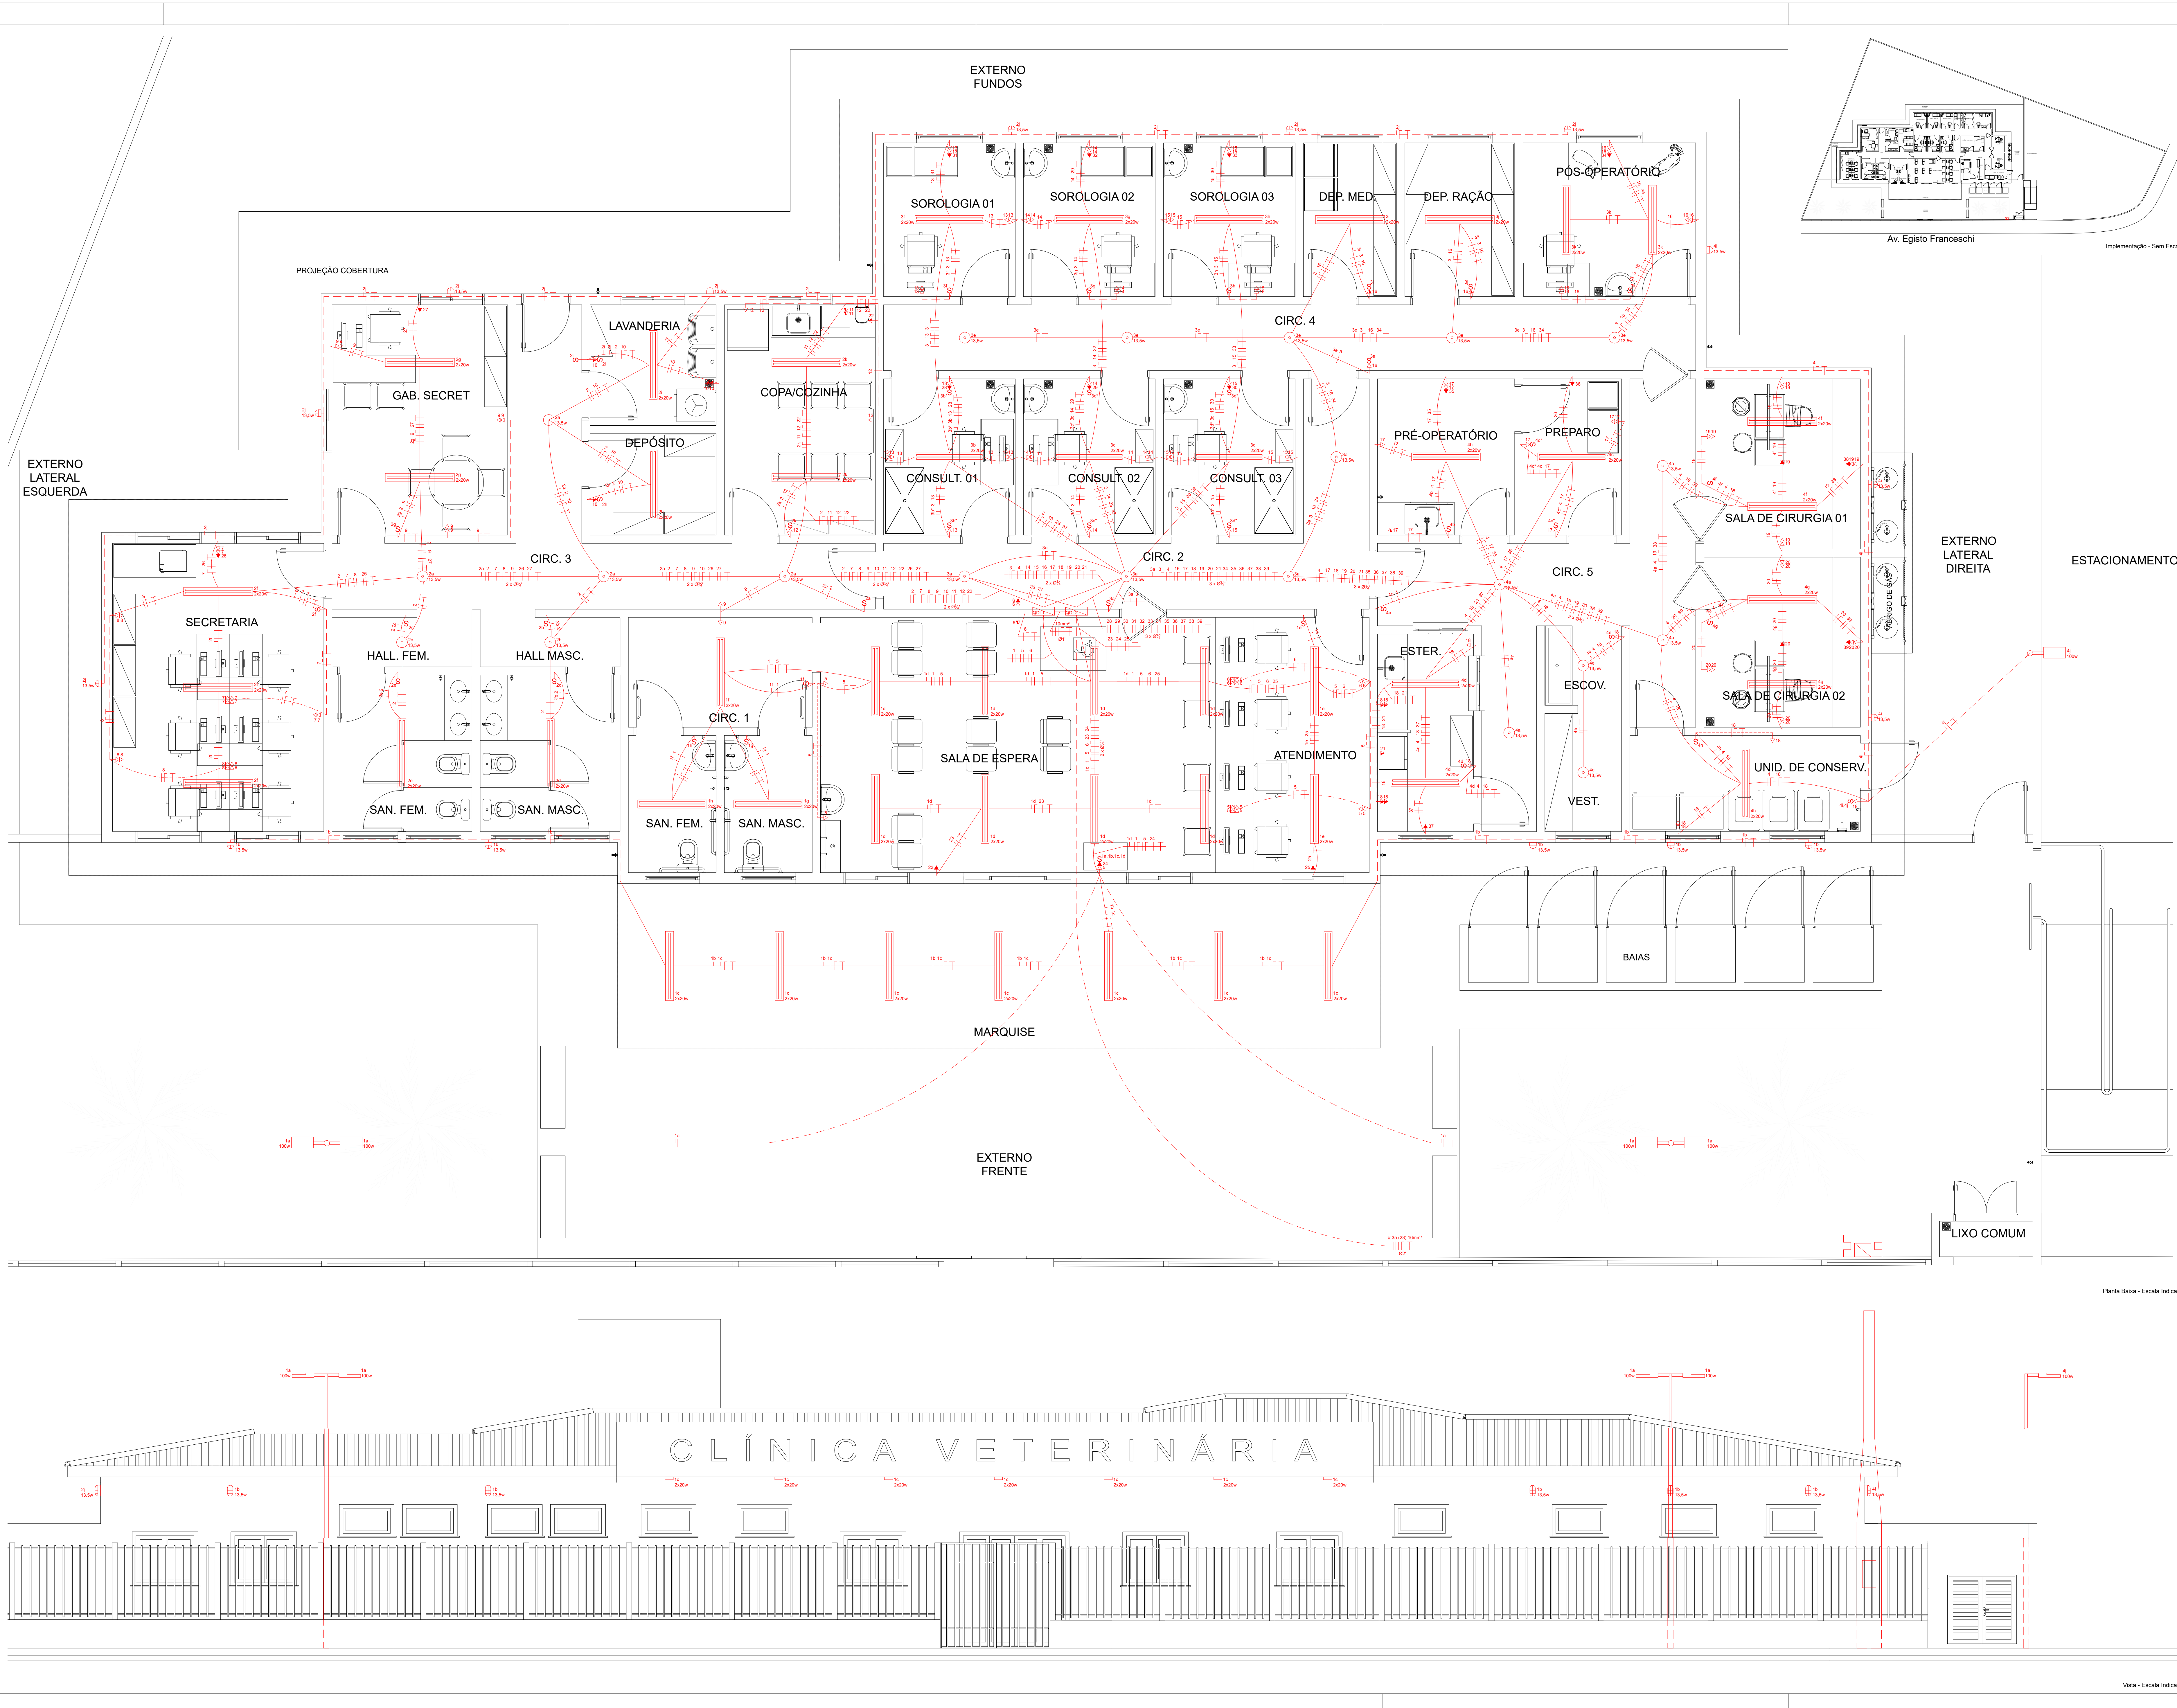


Tabela de Cálculo - Quadro de Distribuição de Luz (QDL1)									
Circuito	Local	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
1	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100

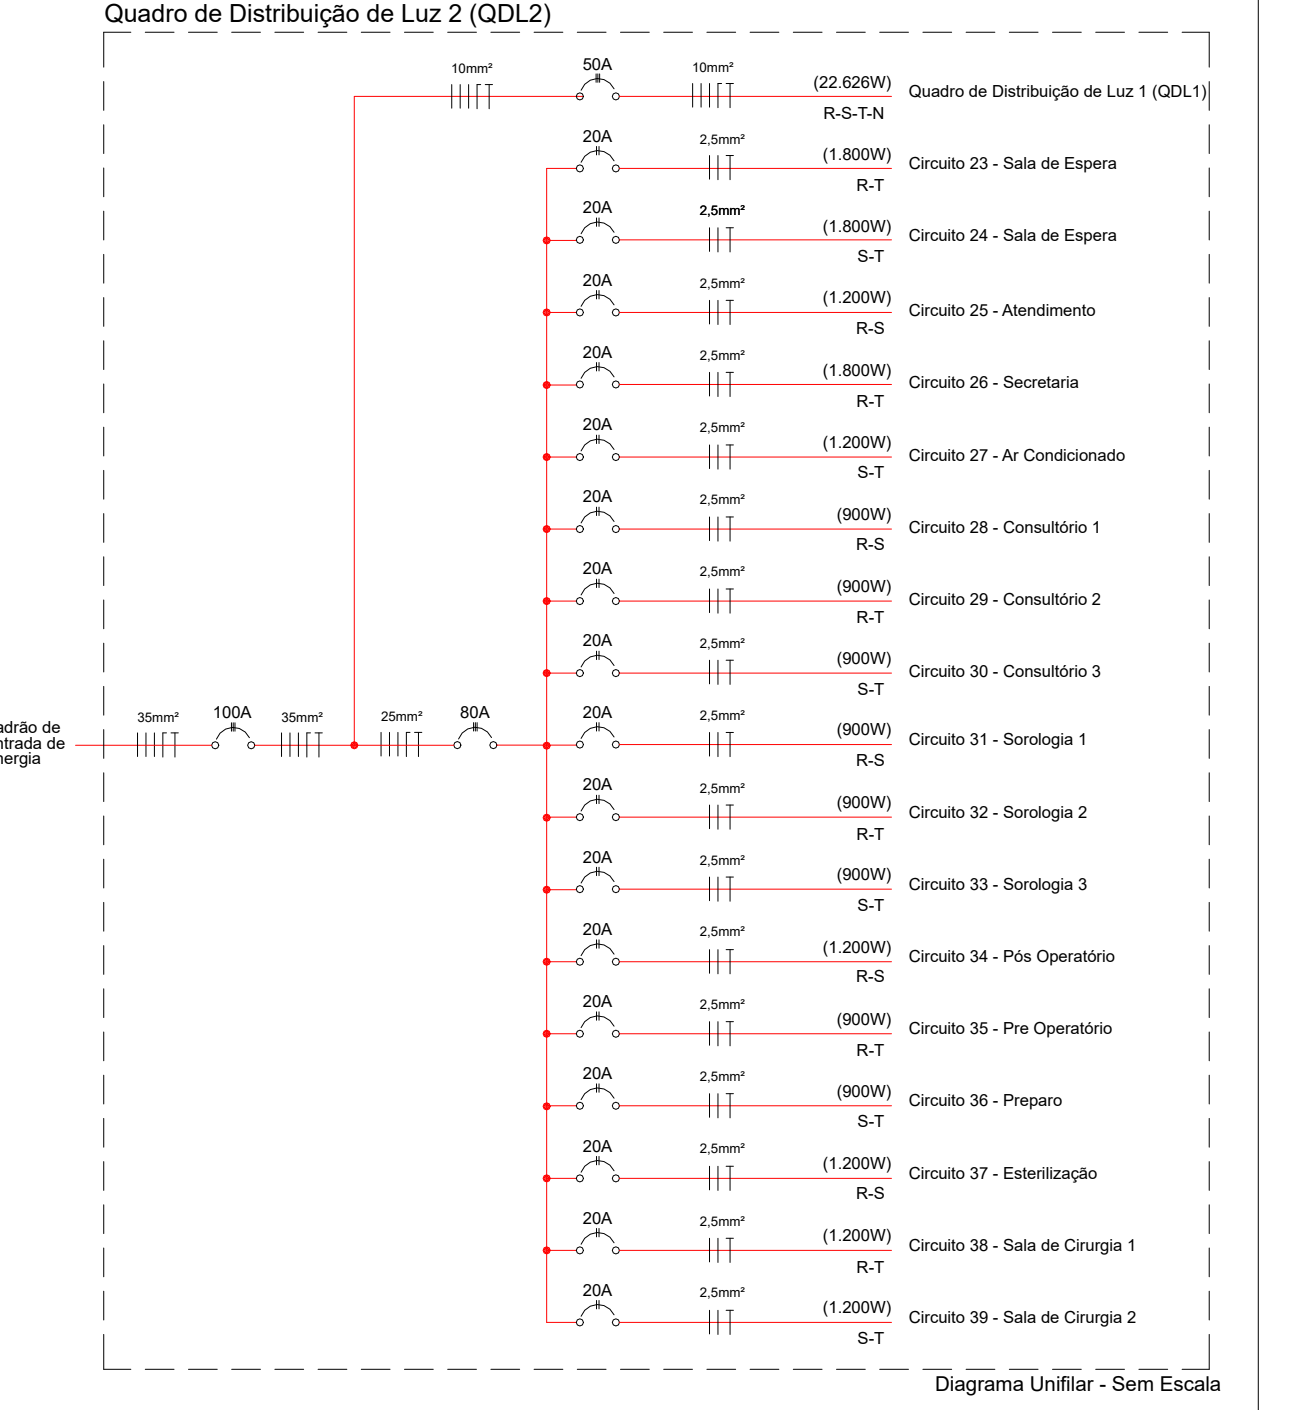
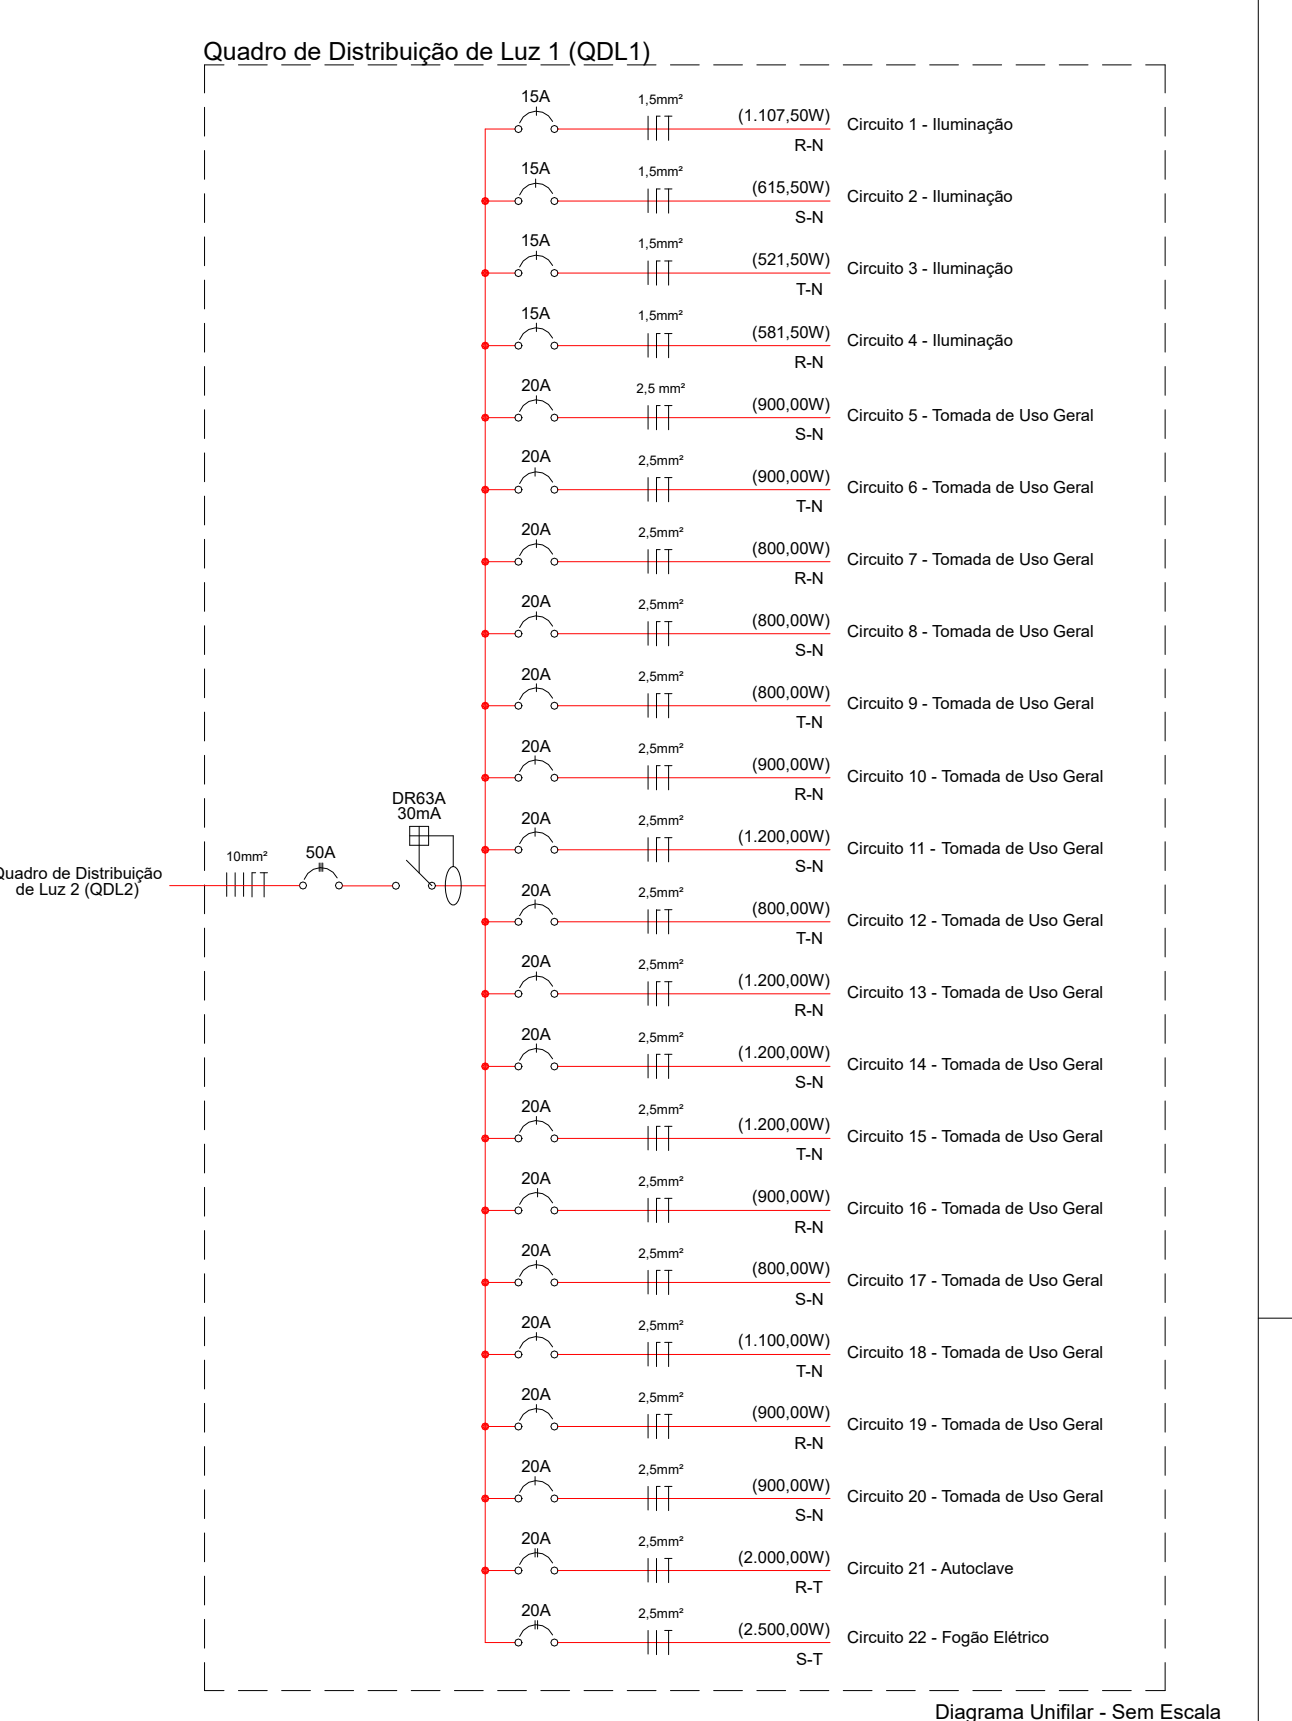


Tabela de Cálculo - Quadro de Distribuição de Luz (QDL2)									
Circuito	Local	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
1	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Sala de Espera	100	100	100	100	100	100	100	100

LEGENDAS

Quadro de distribuição de energia de embutir em chapa metálica

2 Luminárias tipo pétala iluminação pública led 100w em poste de 5m

Luminária tipo pétala iluminação pública led 100w em poste de 5m

Luminária tipo arandela blindada de sobrepor com 1 lâmpada led bulbo de 13,5w

Luminária redonda aberta de sobrepor com 1 lâmpada led bulbo de 13,5

Luminária tipo caixa fechada com difusor plano sobrepor com 2 lâmpadas led tubulares de 20w

Interruptor simples 1 tecla

Interruptor simples 2 teclas

Interruptor bípolar 1 tecla

Conjunto interruptor simples 1 tecla e tomada 2P+T 10A média (1,2m do solo)

Tomada 2P+T 10A baixa (0,3m do solo)

Tomada 2P+T 10A média (1,2m do solo)

Tomada 2P+T 10A alta (2,2m do solo)

Tomada 2P+T 10A no solo

Tomada 2P+T 10A no teto

Conjunto 2 Tomadas 2P+T 10A

Tomadas baixa, média, alta e interruptor no mesmo alinhamento vertical

Condutores instalados embutidos em laje ou sobre o forro

Condutores instalados embutidos em parede ou enterrados no solo

Obs: - Eletrodutos não cotados deverão ser de no mínimo de 3/4"

- Todos os condutores terra serão emendados, passar apenas um condutor terra por eletroduto, de tamanho da seção do condutor de maior bitola dos circuitos do trecho.

- Emendar apenas condutores neutros de seu respectivo circuito.